

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ" ЈЕДИНСТВО"
БОЈНИК

Број: 1888/22

Дана: 12.12.2022.године

Ул. 17. Фебруар бб 16205 Бојник

ПИБ: 100371289; МБ: 07352964

Тел: 016 / 821 298

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Предмет: Одговор по захтеву

ROP-MSGI-33131-LOCH-2-NPAP-7/2022

На основу вашег захтева од 06.12.2022.године, Јавно комунално предузеће "Јединство" Бојник, Вас обавештава да по захтеву за израду Идејног решења реконструкције и доградње објеката у оквиру комплекса ППВ „Бојник“ на катастарској парцели број 500/1 КО Бојник у Бојнику, не постоји изграђена нити планирана градска канализациона мрежа.

На катастарским парцелама где не постоји могућност прикључења на градску канализациону мрежу, потребно је предвидети водонепропусну септичку јаму, у складу са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту помоћног објекта, коју ће користити док се не изгради градска канализациона мрежа.

За пречишћавање санитарних отпадних вода предвиђена су два степена пречишћавања и то примарно пречишћавање, односно таложење у таложницима септичке јаме и биолошко пречишћавање у биолошкој лагуни. После оваквог третмана отпадних вода оне се могу несметано упуштати у водоток.

Септичка јама је изграђена као укопани бетонски објекат са две коморе.

Прва комора је 1.40 x 2.90m, а друга комора је 1.40 x 1.40m. Објекат је изведен од армираног хидротехничког бетона МВ 30. Доња плоча је дебљине 25cm и изведена је на подлози од шљунка дебљине 20cm преко којих је постављена хидроизолација.


Зидови објекте су дебљине 20cm и са спољне стране се хидроизолација повија уз зидове до врха објекта. Заштита хидроизолације је од опеке на кант у цементном малтеру.

Преградни зид између комора је такође армиранобетонски и дебљине 15cm.


Пражњење септичке јаме је предвиђено једном у годину дана.

Над уливом у септичку јаму је отвор димензија 1.00 x 1.40m, затворен са два поклопца од челичног лима димензија 0.70 x 1.00m. Над изливом из септичке јаме предвиђен је отвор димензија 1.00 x 1.00m покривен са две армиранобетонске плоче димензија 0.60 x 1.20m.


Све отпадне воде са постројења за пречишћавање воде се сакупљају у шахту Ш2 одакле се ПВЦ цевоводом Ø150 одводе у септичку јаму а одатле даље у цевовод који воду од прања филтера води у лагуну.

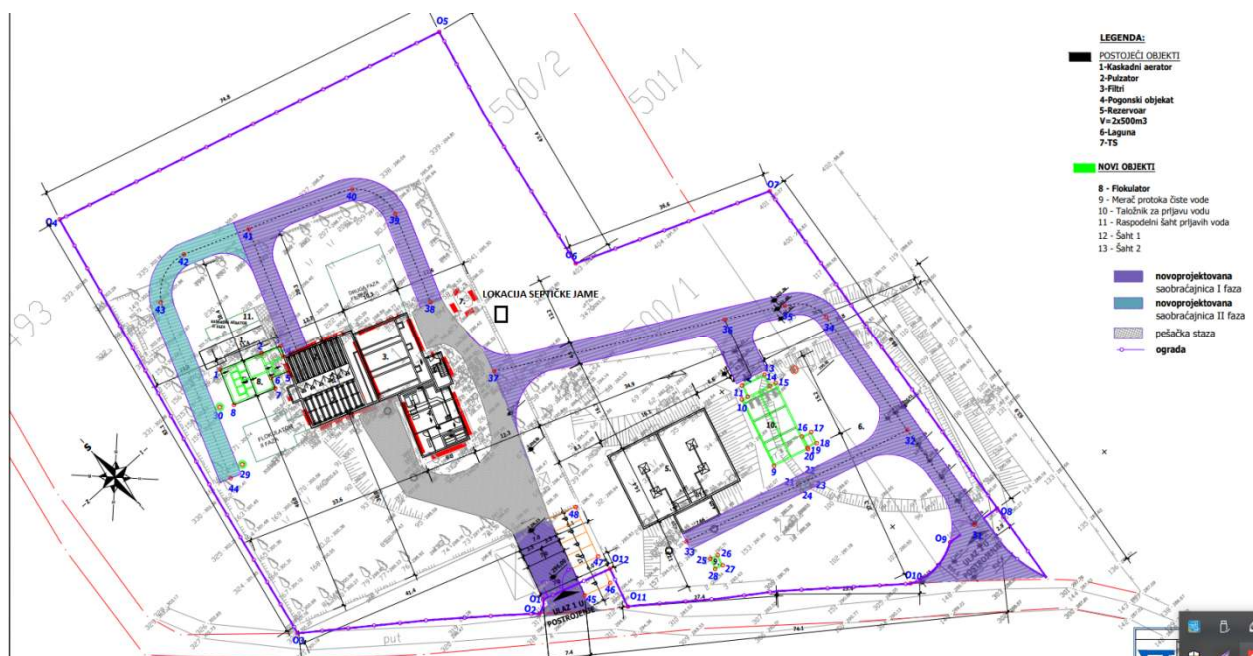


Слика 1 : Локација постојеће септичке јаме

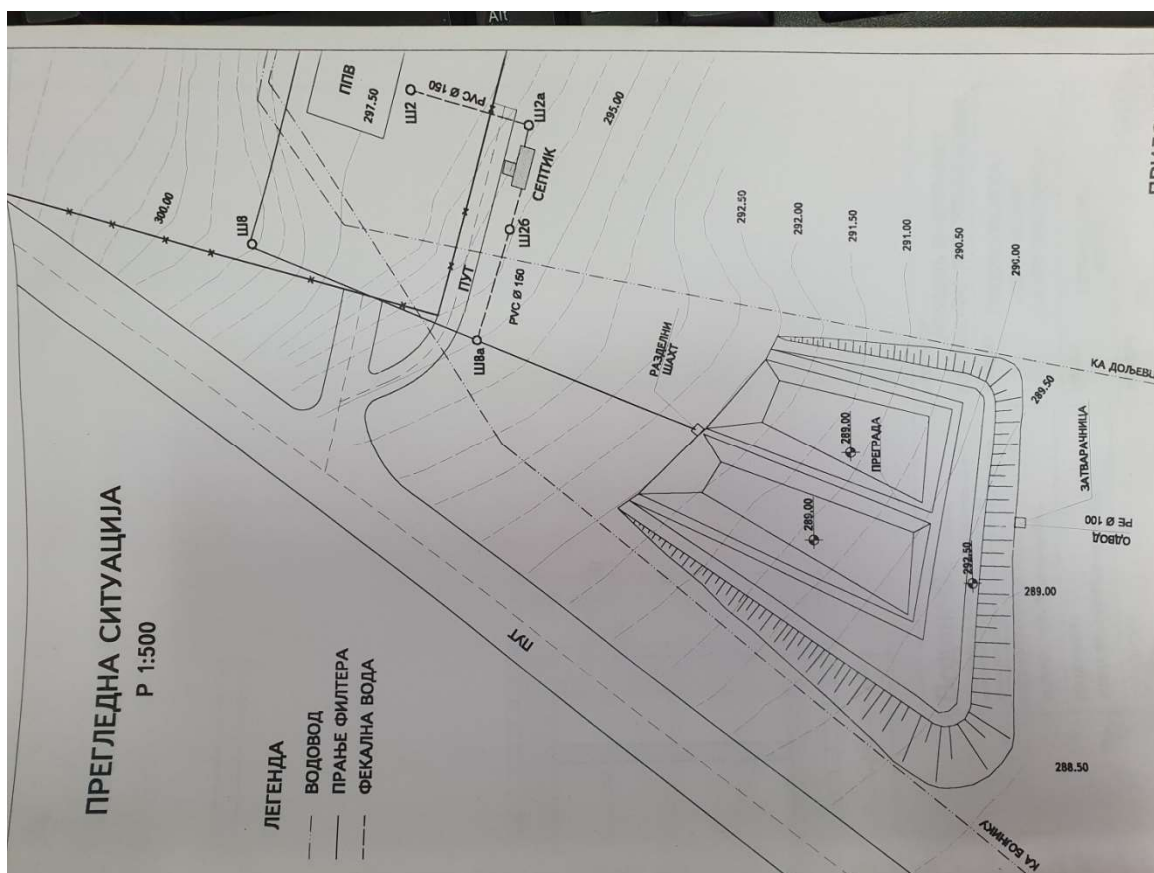

Слика 2 : Прегледна ситуација

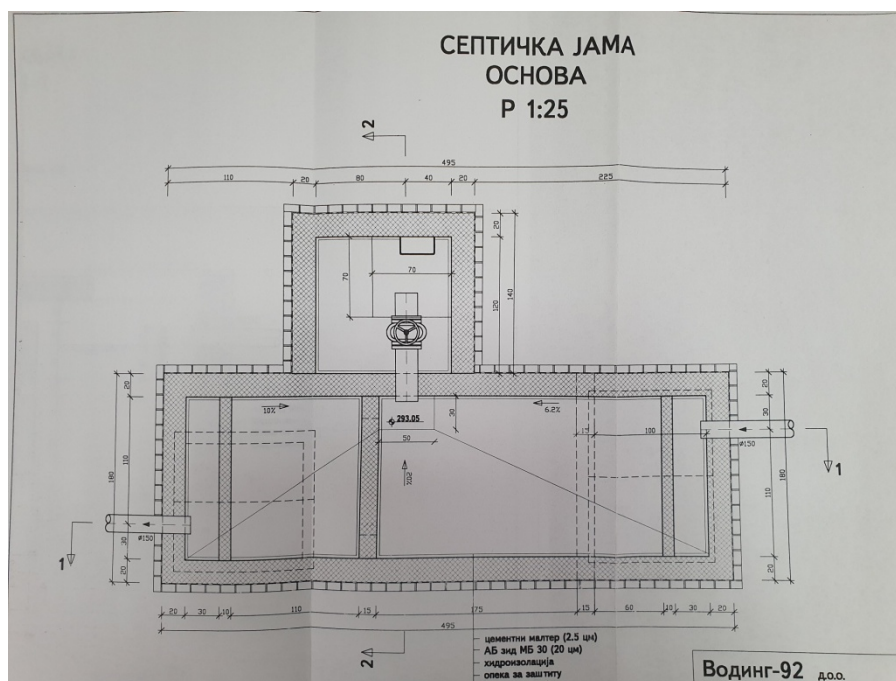

Слика 3 : Основа постојеће септичке јаме

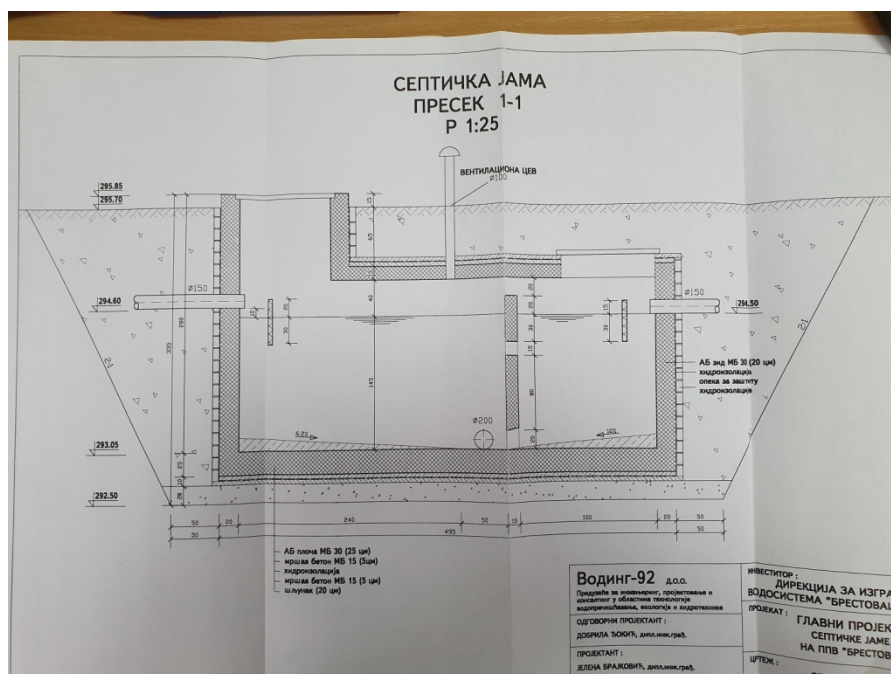

Слика 4 : Пресек 1-1 септичке јаме

До предметне парцеле води некатегорисани пут број 4553/1 КО Бојник.

Услове обрадио
Митровић Милутин,
мастер инж. грађ.

В.Д Директора ЈКП
Драган Љубисављевић